
HIDRANTE

Modelos AG-F1311B-250 y AG-F13311BM-250
Hidrante de columna húmeda

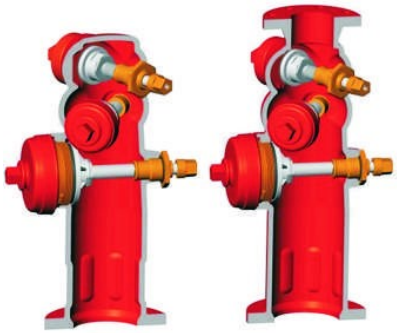

DESCRIPCIÓN

Los hidrantes son un medio de conexión entre la superficie y el agua de suministro subterráneo mediante una válvula de cierre. Éste cumple con la normativa estándar ANSI / AWWA C503. Los hidrantes de columna húmeda se utilizan en lugares donde no existe peligro de accidentes de vehículos o atmósferas de congelación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	AG-F1311B-250 AG-F1311BM-250
Presión de trabajo	250 psi (17 bar)
Rango de temperaturas	Desde 5ºC hasta 82ºC (De 42ºF a 179,6 ºF)
Conexión	Entrada: 1 brida de 6" según ANSI B 16.1, Clase 125 FF Salidas de manguera: 2 salidas rosca hembra de 2 ½" según la NFPA1963 Standard. Opcional 1 sola salida Salida de bombero: 1 rosca hembra de 4 ½" según la NFPA1963 Standard. Opcional conexión de roscada de 4" o conexión Storz de 5" Superior: AG-F1311B-250: Ciego AG-F1311BM-250:Brida monitor de 3" o 4" según ANSI B16.1 clase 125
Acabado	Interior y exterior pintado con pintura epoxi rojo RAL 3000


MATERIALES

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN ASTM
Cuerpo	Hierro dúctil	A536 65-45-12
Tapón de toma de bombero	Fundición de hierro	A126 Class B
Toma de bombero	Bronce	B62 C83600
Disco	Goma	D2000 NBR
Soporte de disco	Acero inoxidable	A351 Grade CF8
Retenedor de disco	Bronce	B62 C83600

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN ASTM
Tapón de toma de manguera	Fundición gris	A126 Class B
Toma de boquillas de manguera	Bronce	B62 C83600
Vástago	Acero inoxidable	A276 Type 304
Tuerca de vástago	Bronce	B62 C83600
Junta de boquilla	Goma	D2000 NBR
Cadena de tapón	Acero al carbono	A105
Tuerca de operación	Bronce	B62 C83600

DIMENSIONES

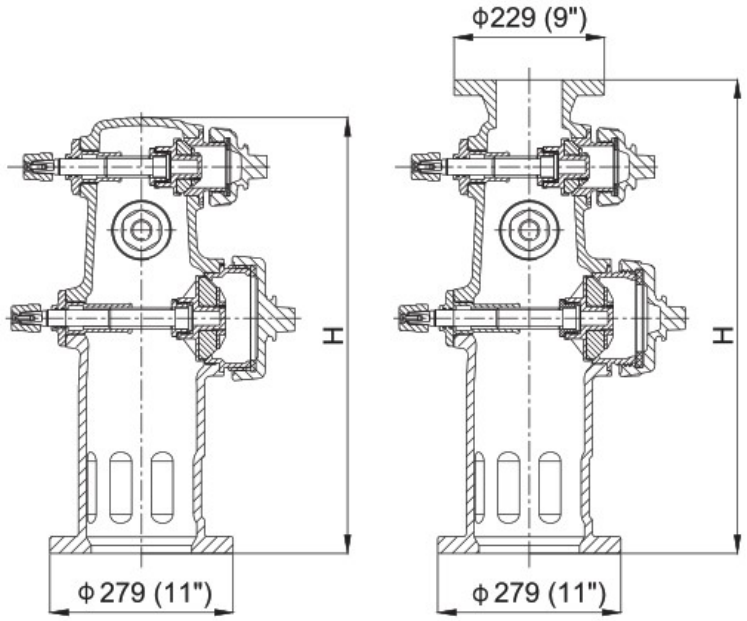

MODELO	SALIDAS MANGUERA	SALIDAS BOMBERO	SALIDA MONITOR	H (mm/inch)
AG-F1311B-250	2 x 2.5”	1 x 4.5” (opcional 1 x 4” o 1 x 5” Storz)	NO	663 / 26.1
AG-F1311BM-250	2 x 2.5”	1 x 4.5” (opcional 1 x 4” o 1 x 5” Storz)	SI	721 / 28.4

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CONEXIÓN SUPERIOR	CÓDIGO
Ciega	AG-F1311B-250
Brida para monitor	AG-F1311BM-250

Especificar:

Modelo	
Cantidad	
Conexión monitor / ciego	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08